
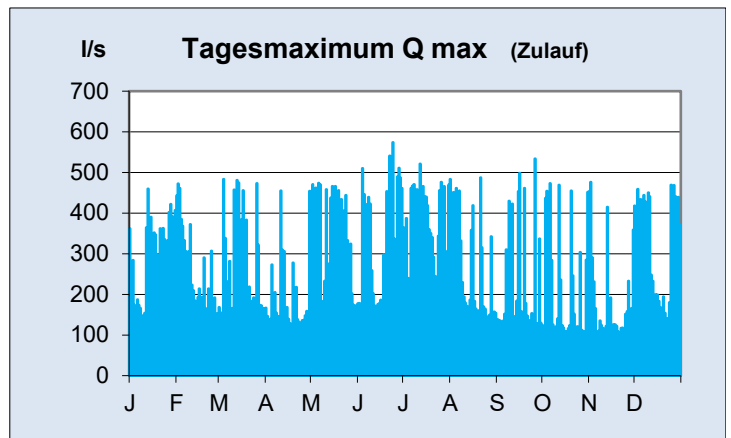
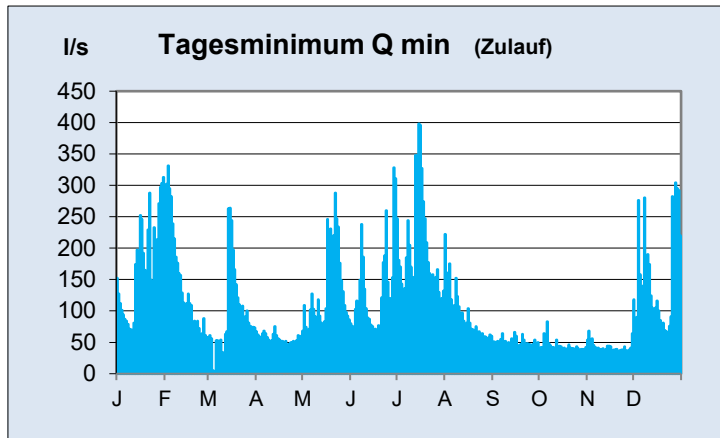




Jahresauswertung 2021









Abwassermenge

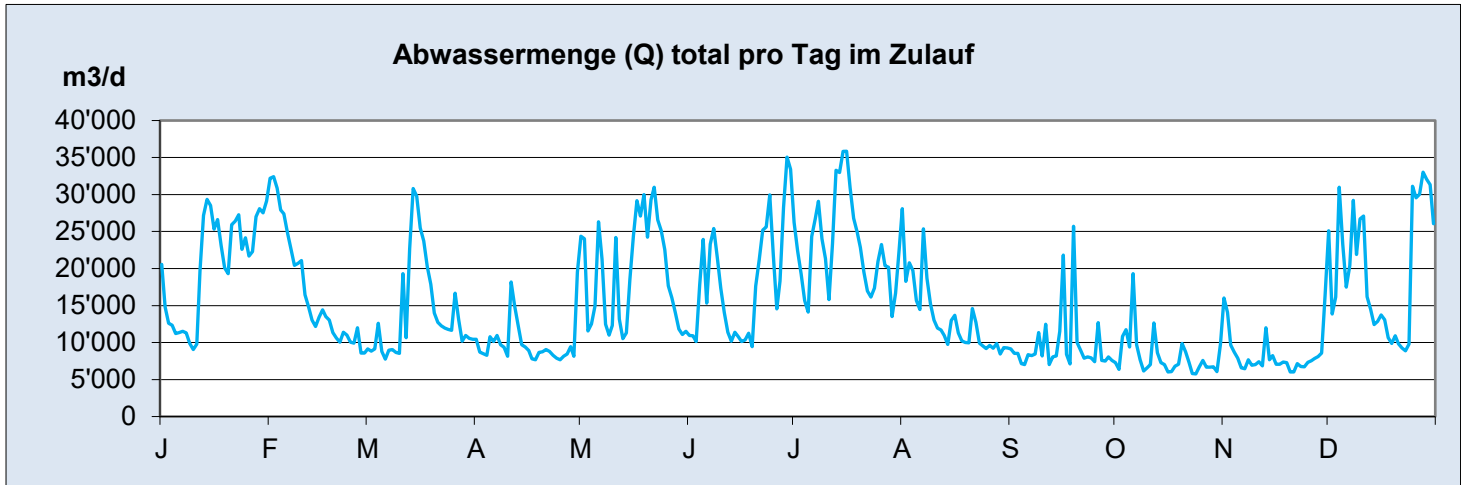









Gesamtwassermenge	5'527'300 m³
Mittelwert	15'143 m³
Minimumwert	5'760 m³
Maximumwert	35'850 m³







Zulauf

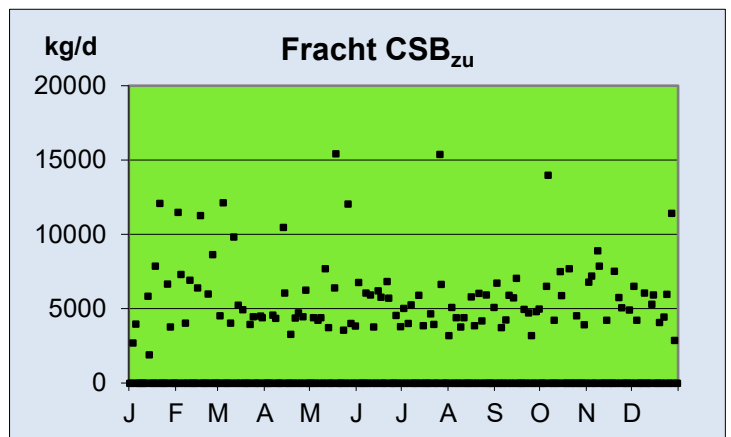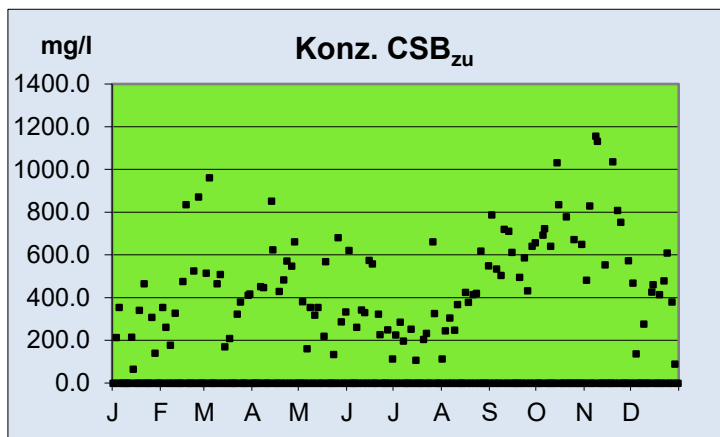

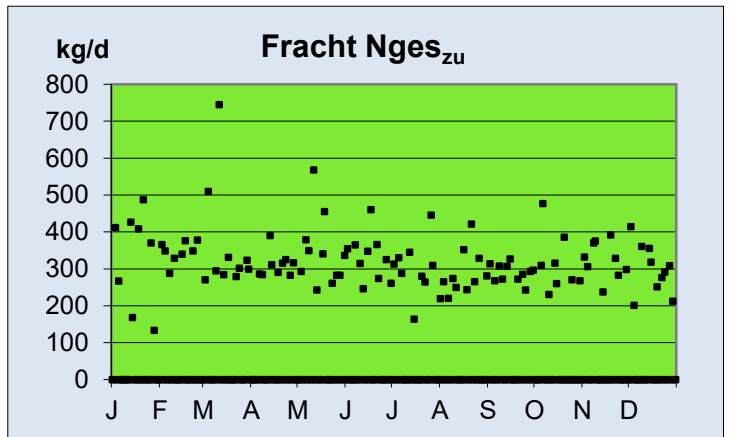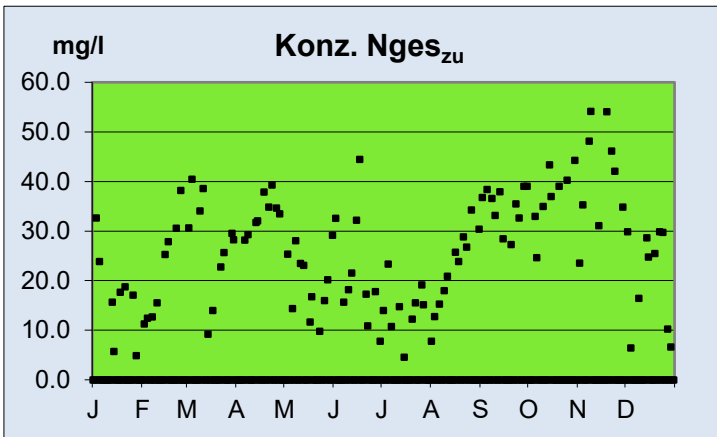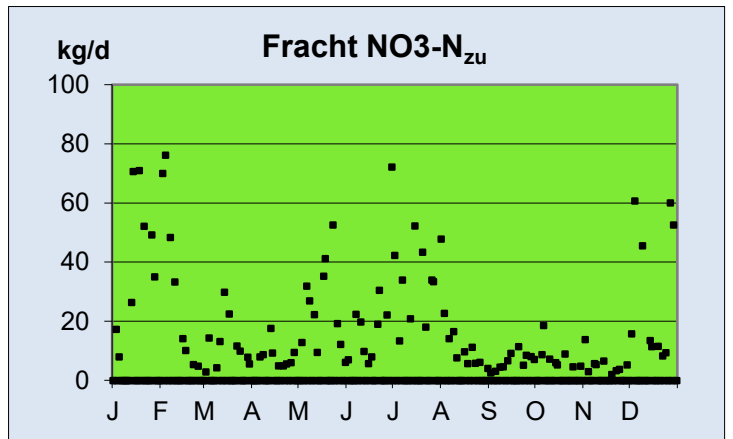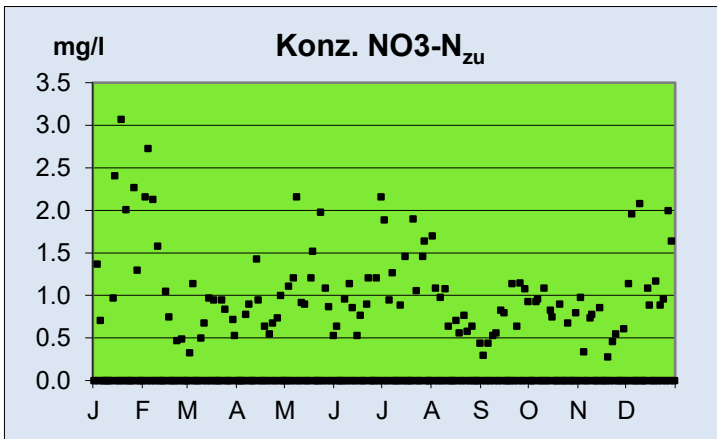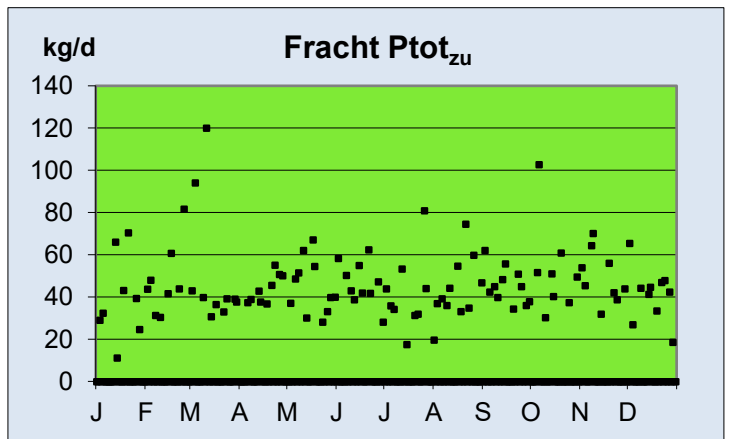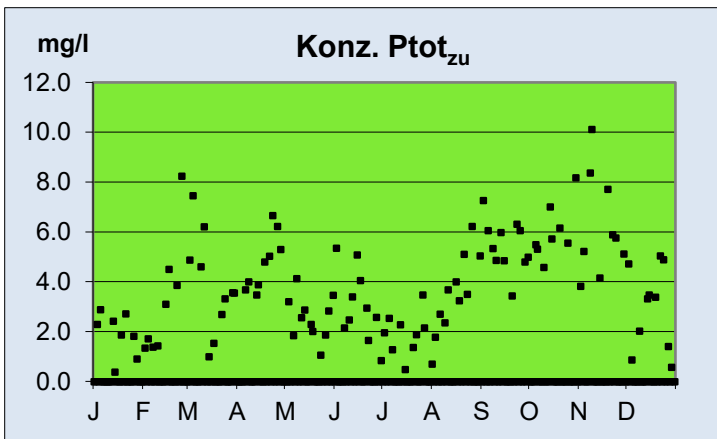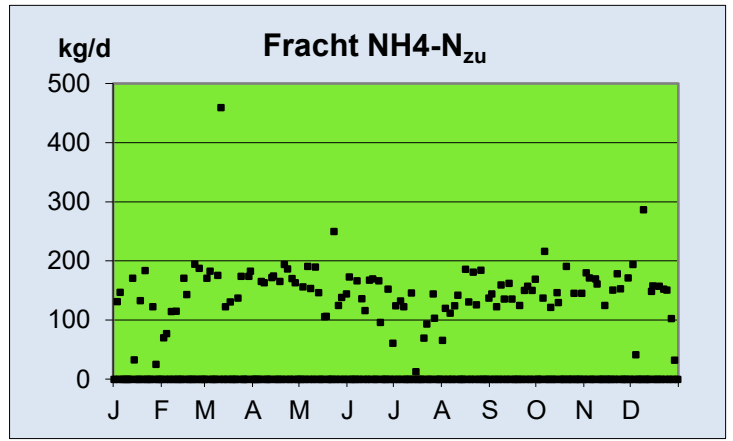
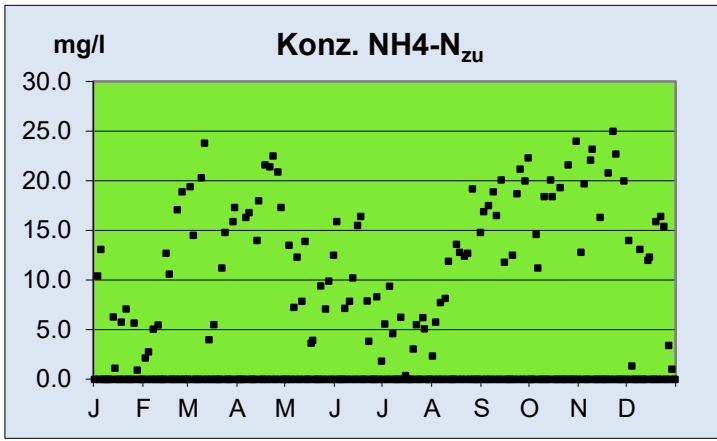


Auslauf

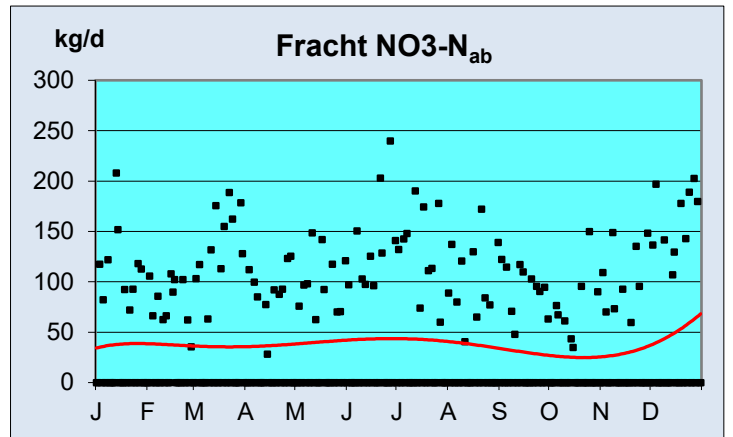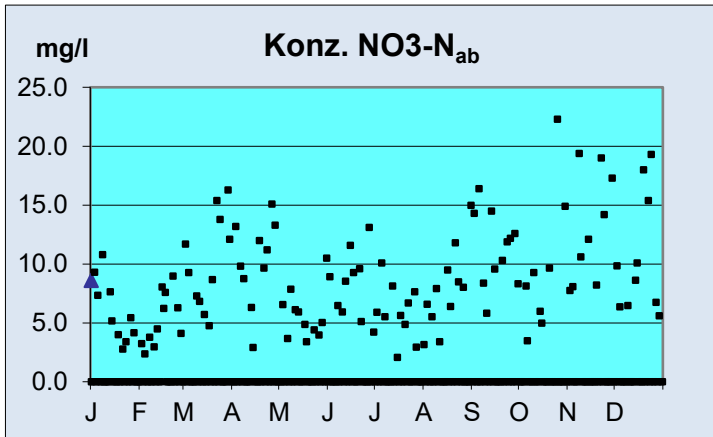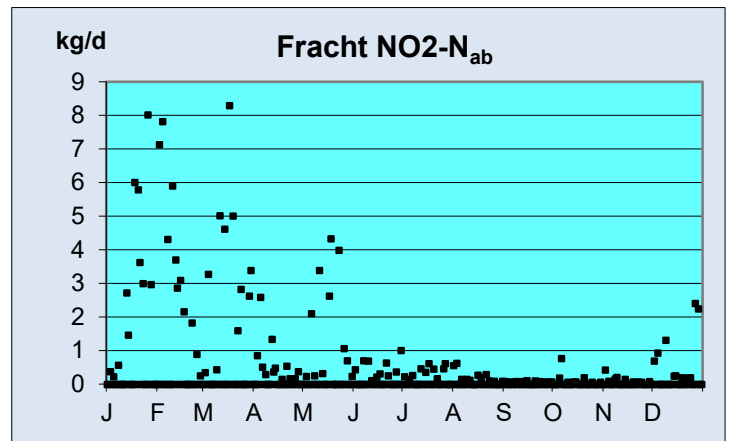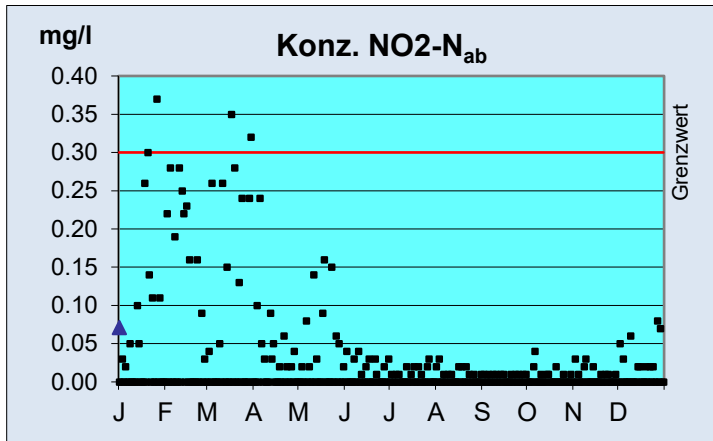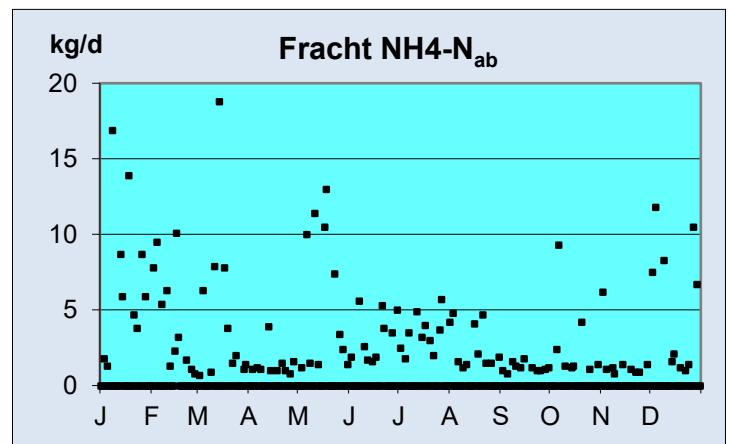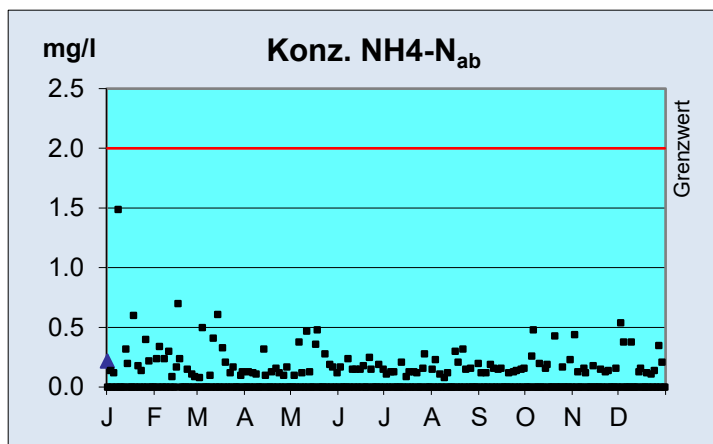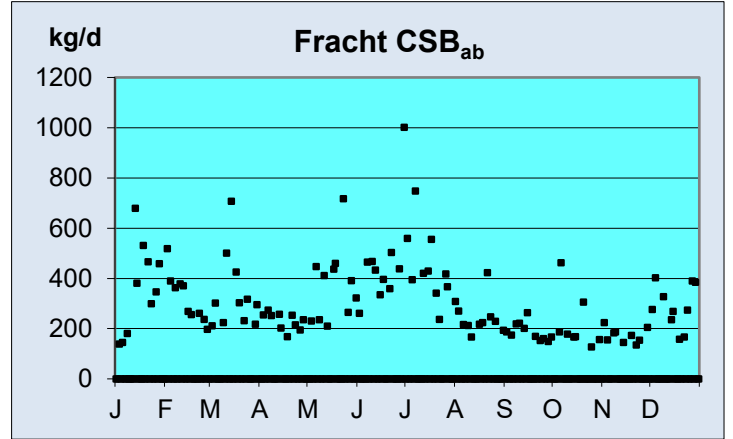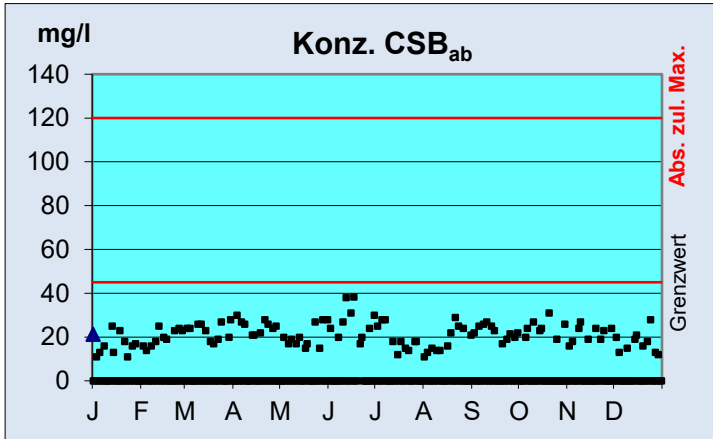

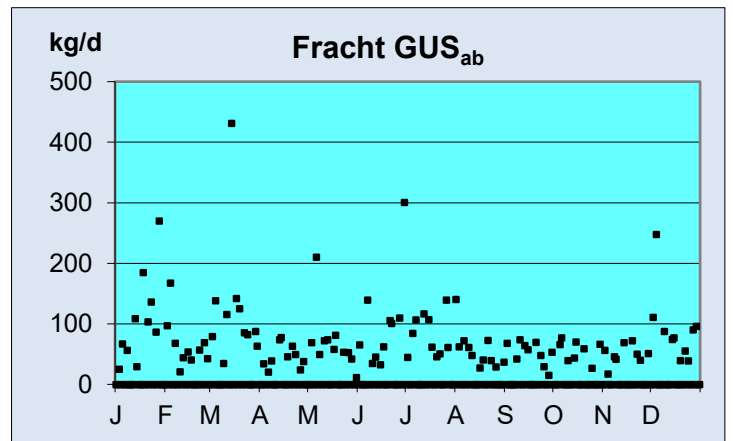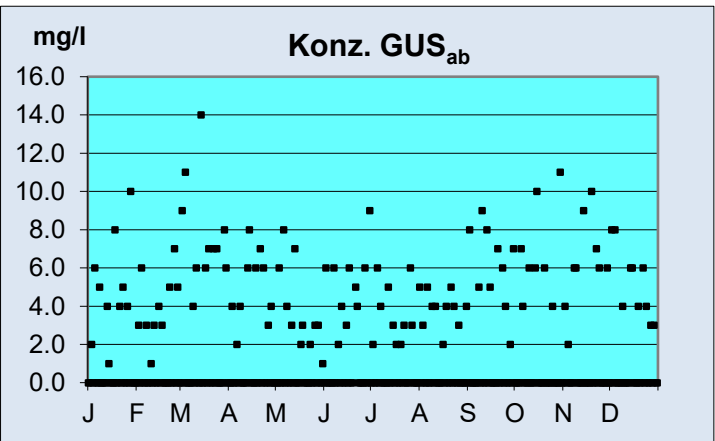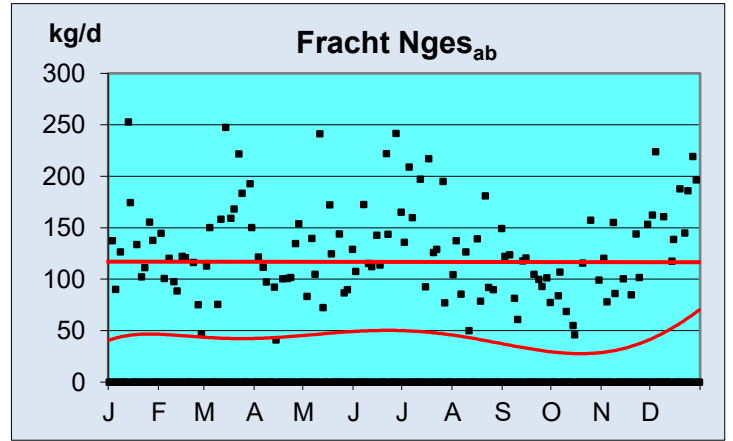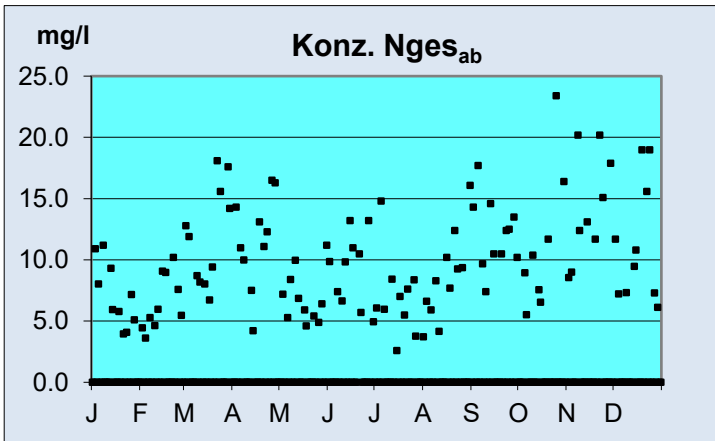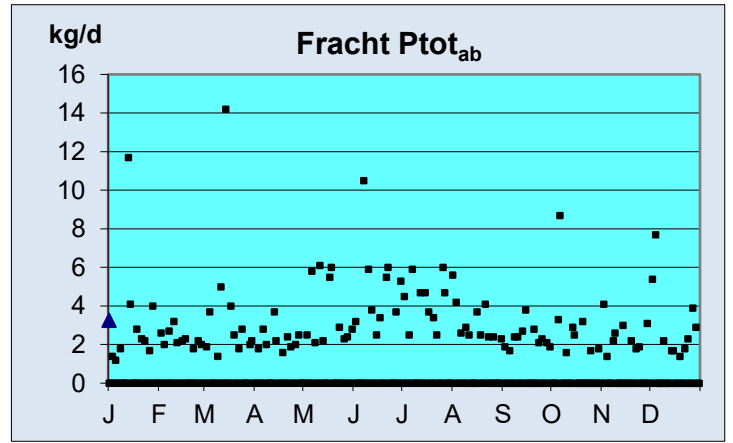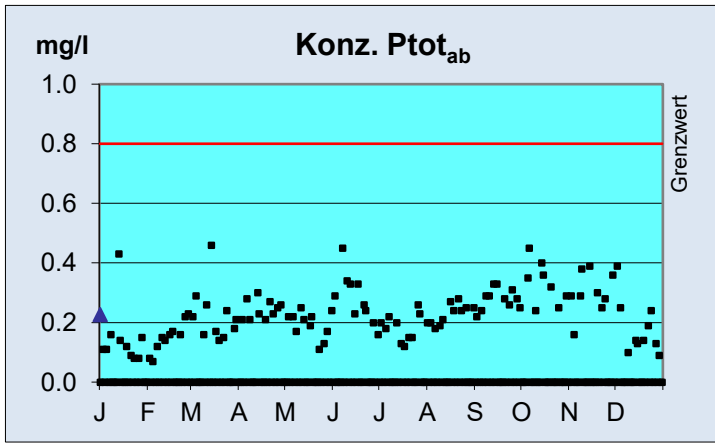

Abbauleistungen

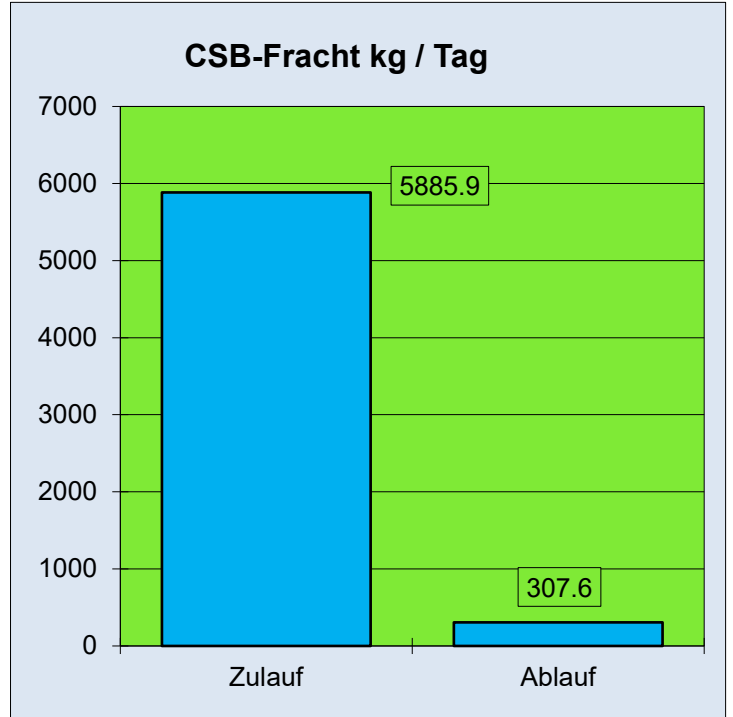
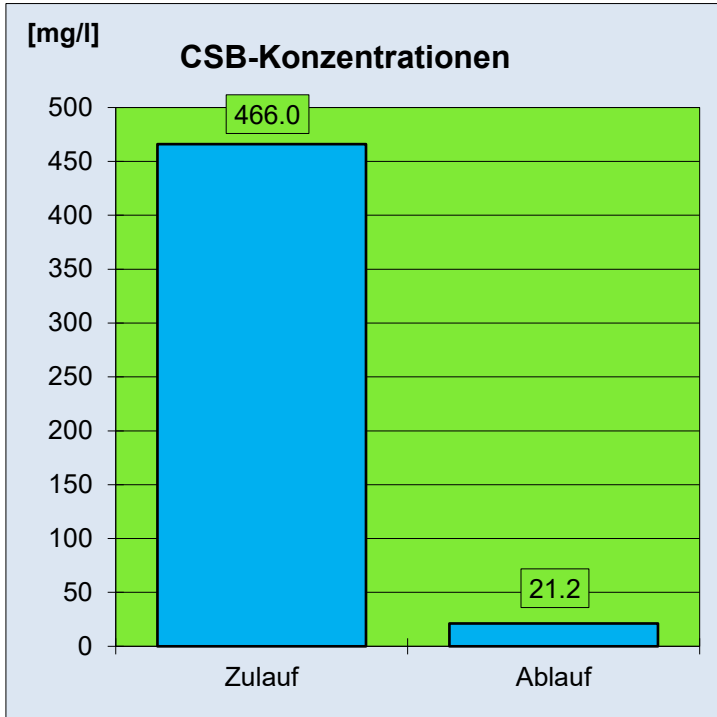


CSB Abbau	
444.8	mg / l
95.5%	
85%	

Richtwert

CSB Abbau	
5578.4	kg / Tag
94.8%	
85%	

Richtwert

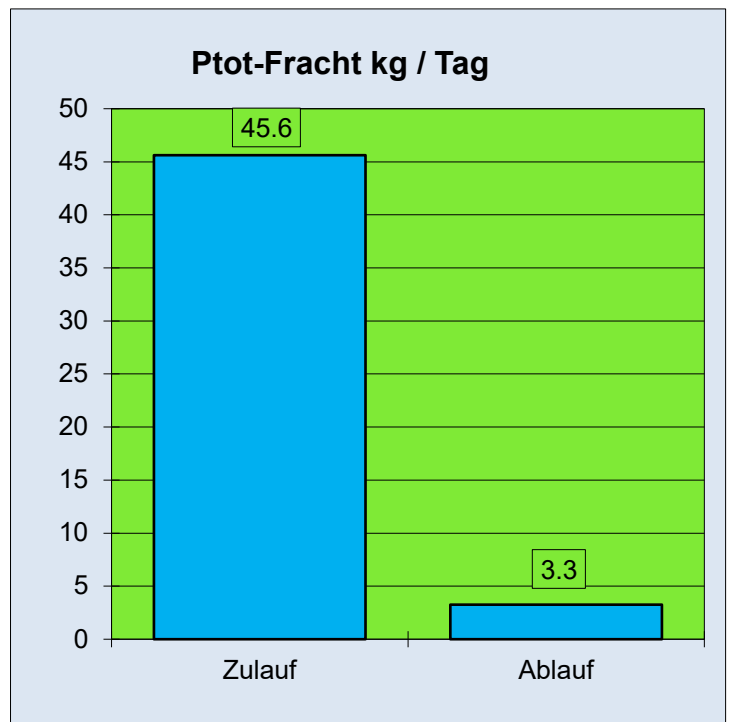
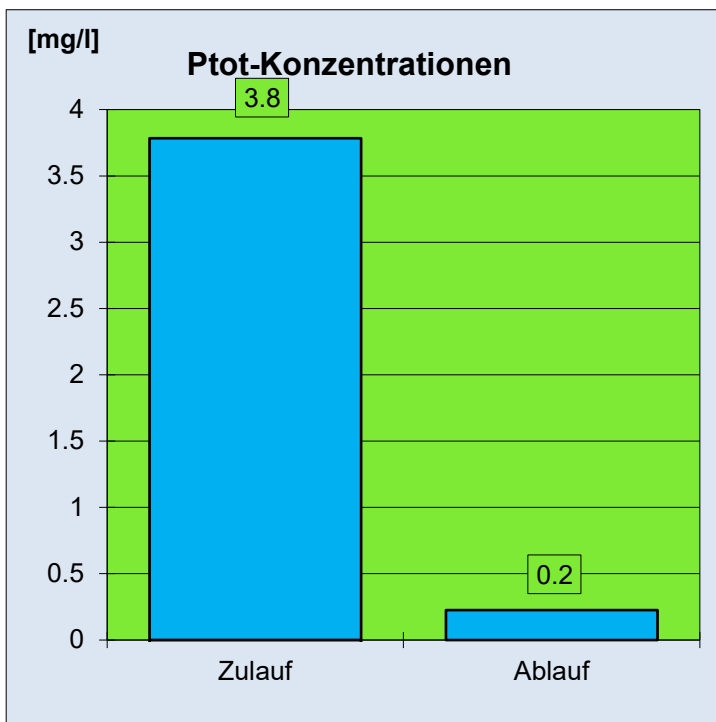


P-Elimination	
3.6	mg / l
94.0%	
80%	

Richtwert



P-Elimination	
42.3	kg / Tag
92.9%	
80%	

Richtwert

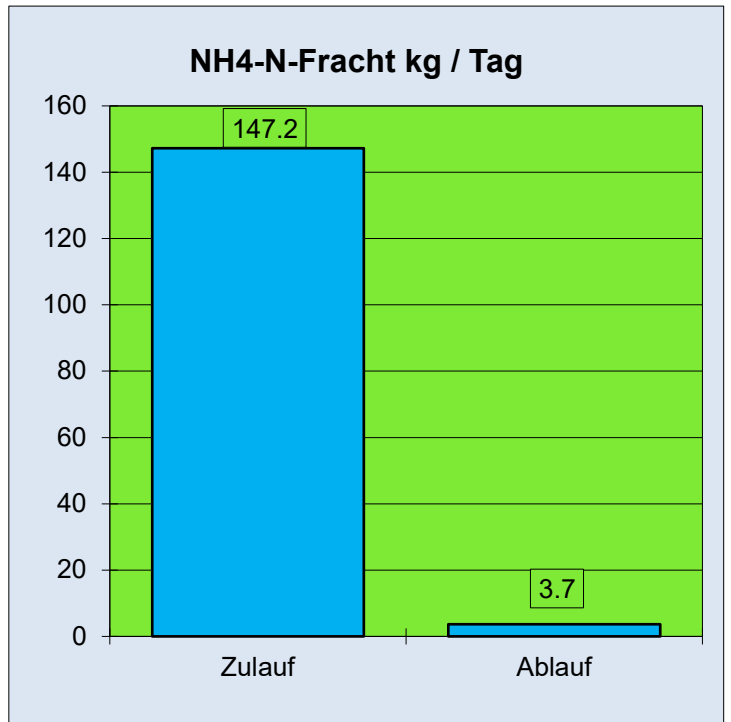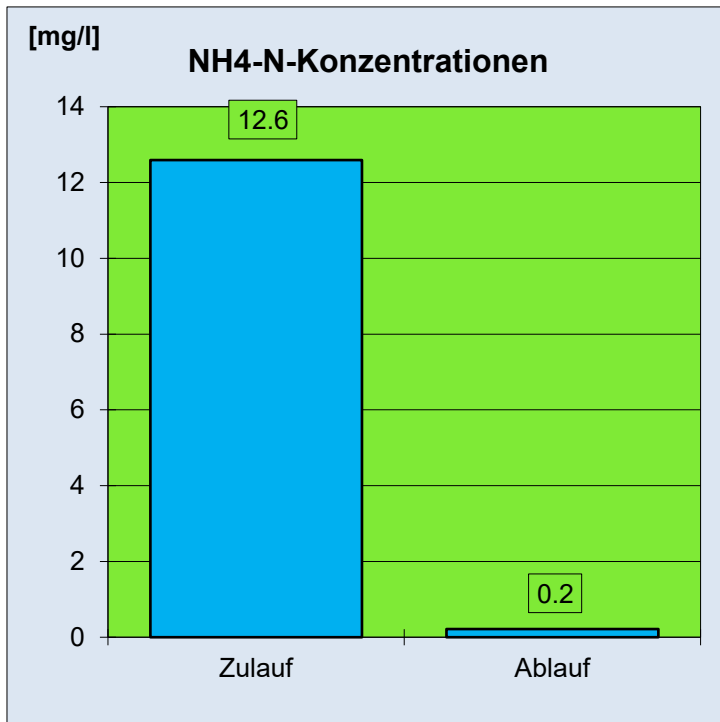

NH4-N-Elimination	
12.4	mg / l
98.3%	
80% Richtwert	

NH4-N-Elimination	
143.6	kg / Tag
97.5%	
80% Richtwert	

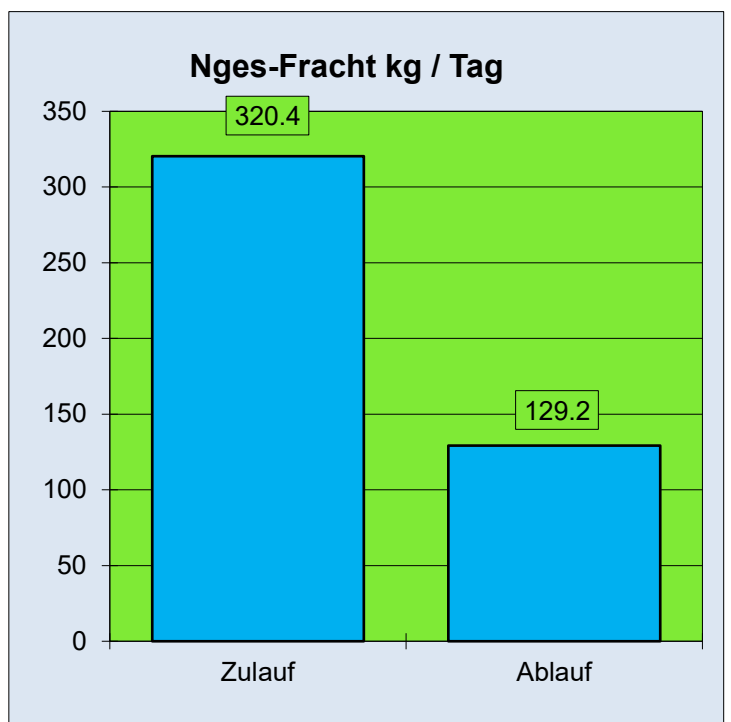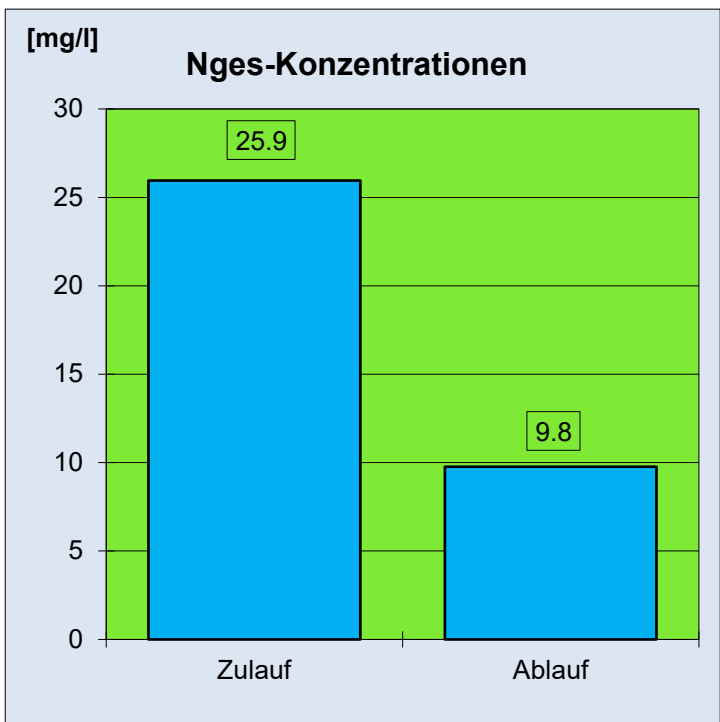


N-Elimination	
16.2	mg / l
62.3%	
Richtwert	

N-Elimination	
191.2	kg / Tag
59.7%	
Richtwert	

°C


Auslauftemperatur

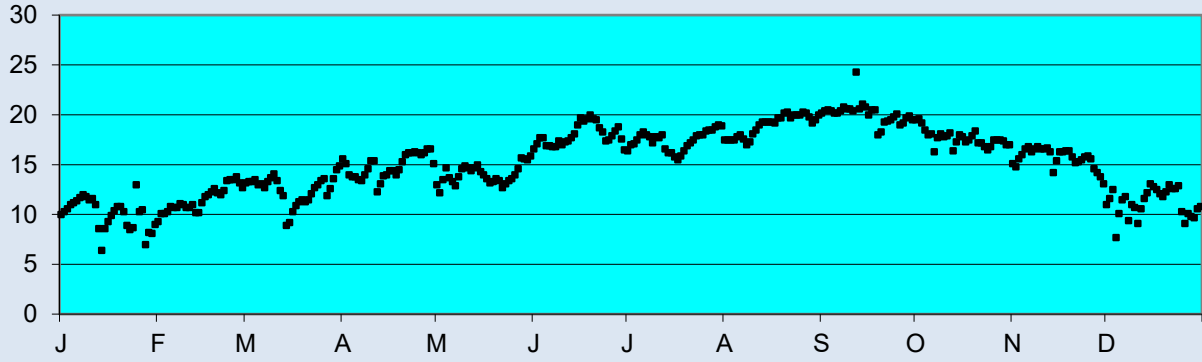

Schlammhaushalt


m³

Frischschlamm m3 / Tag


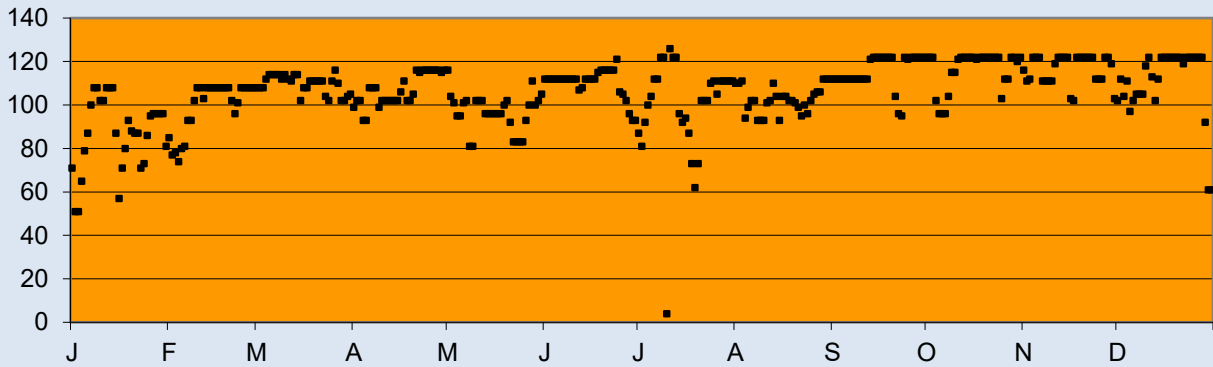


TS %

Frischschlamm TS / Tag

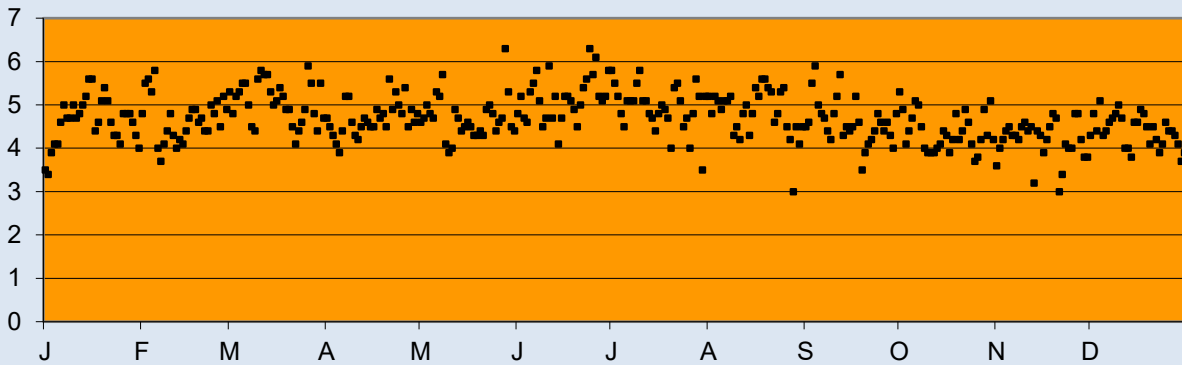

Gashaushalt

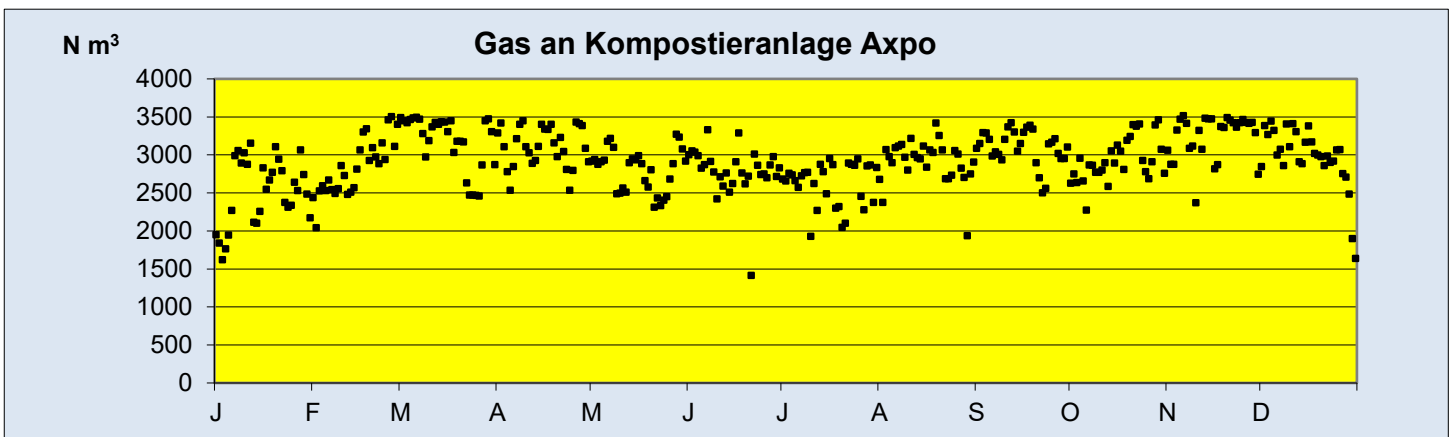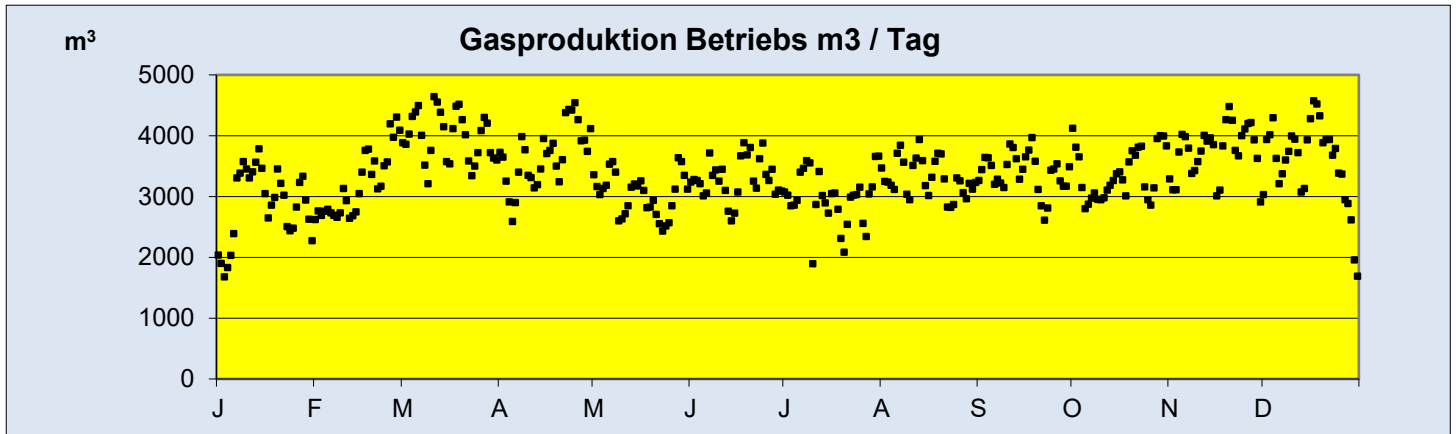

Stromverbrauch und Wärmebezug

