
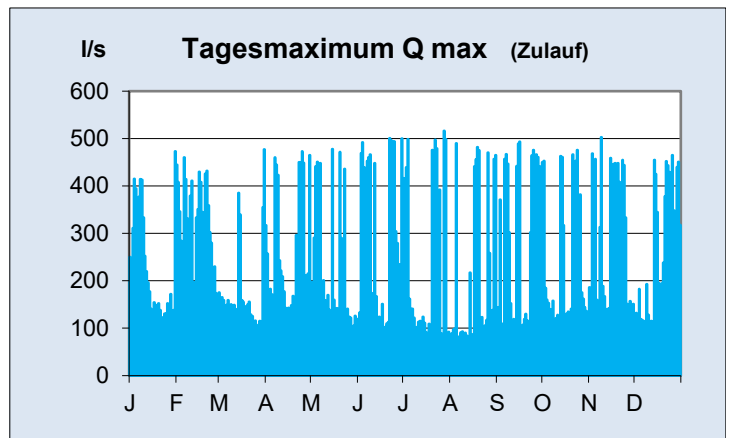
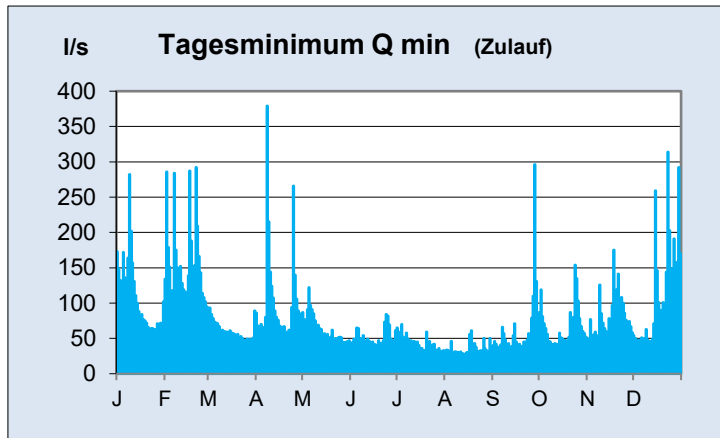




Jahresauswertung 2022









Abwassermenge

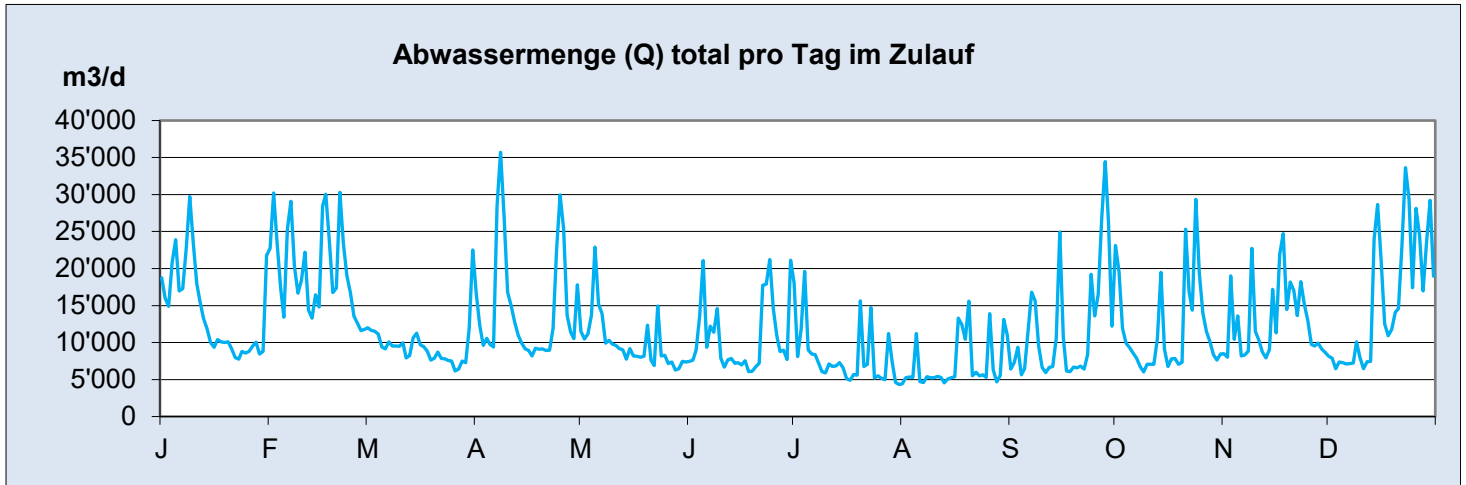









Gesamtwassermenge	4'412'190 m³
Mittelwert	12'088 m³
Minimumwert	4'330 m³
Maximumwert	35'710 m³







Zulauf

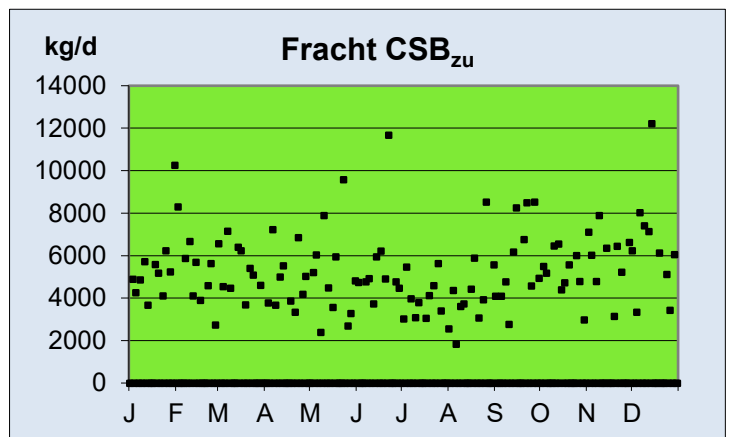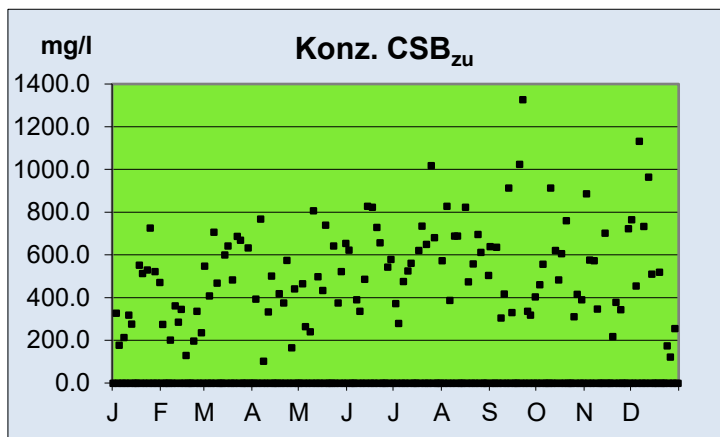

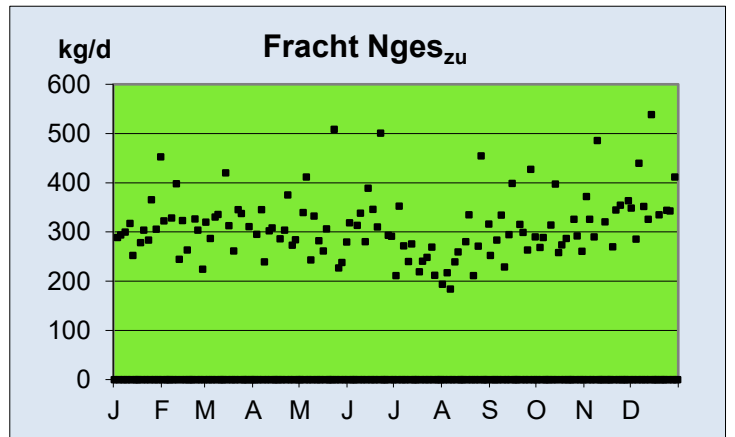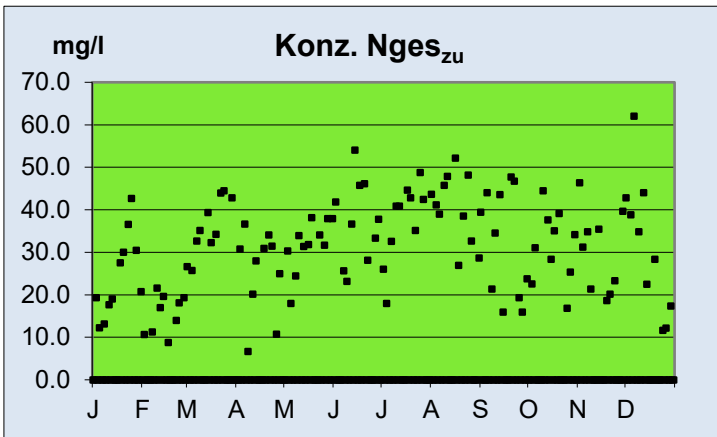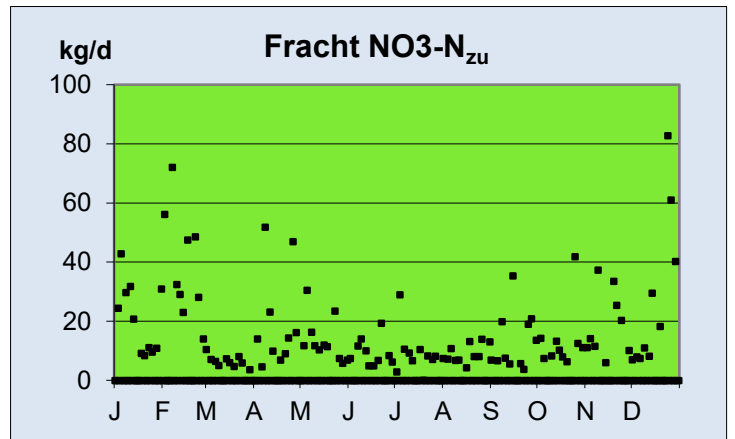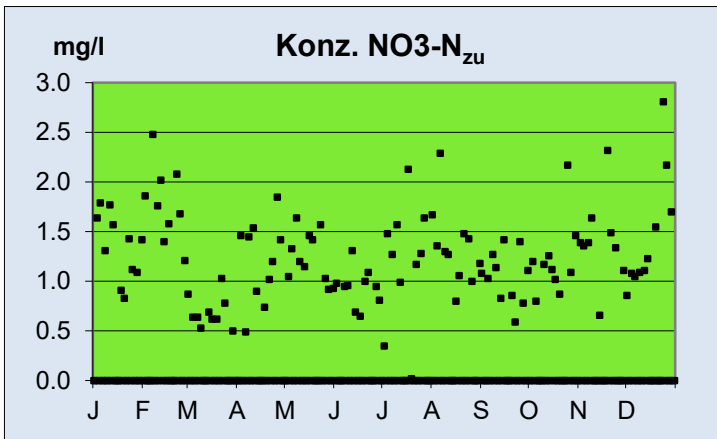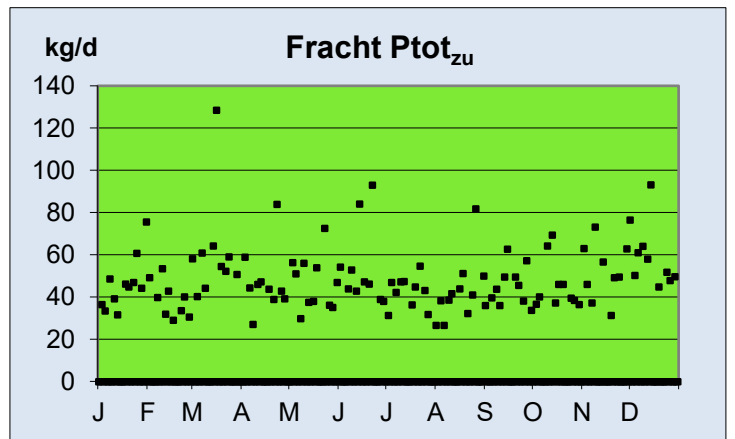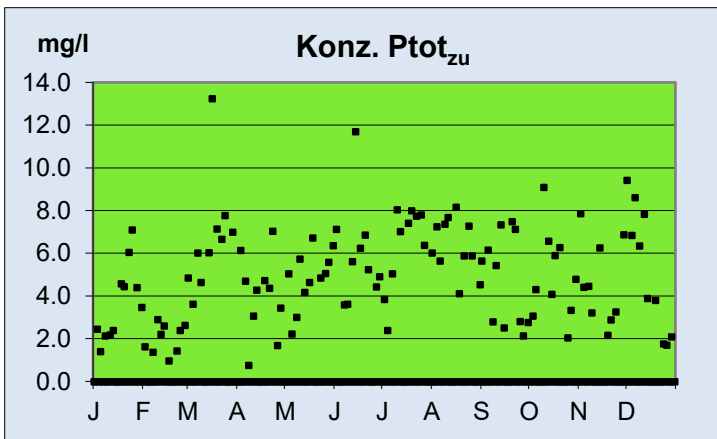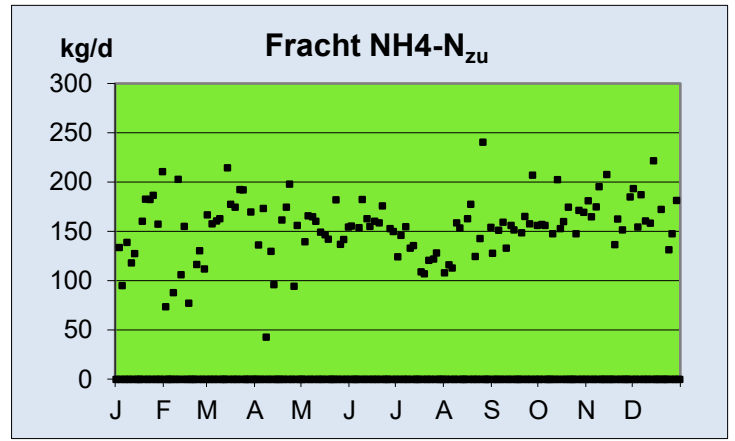
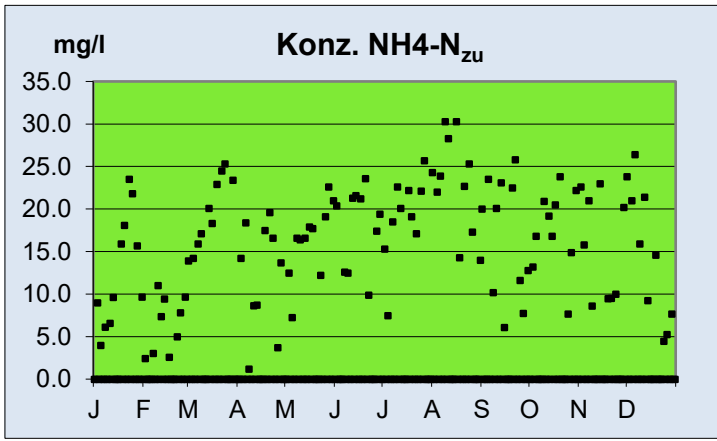


Auslauf

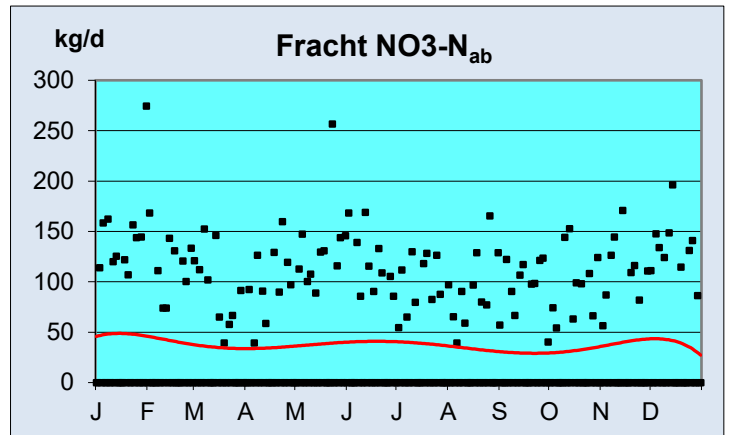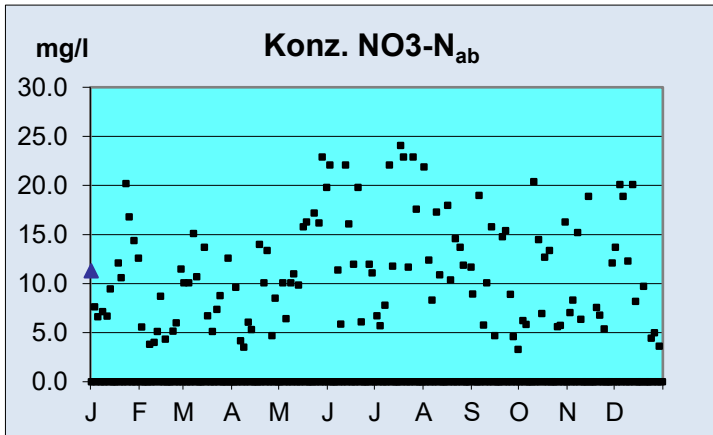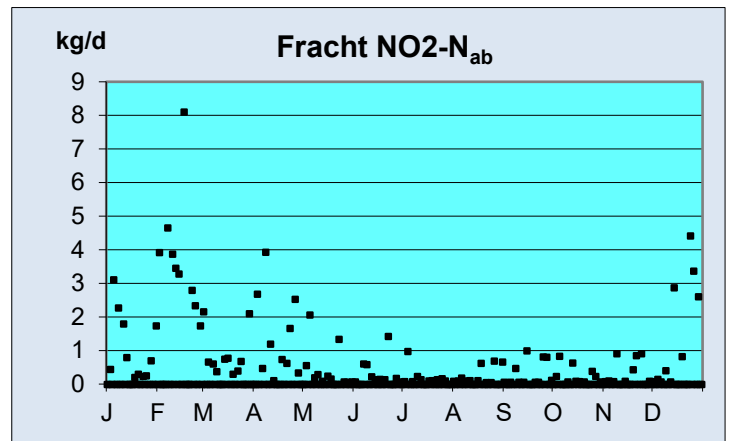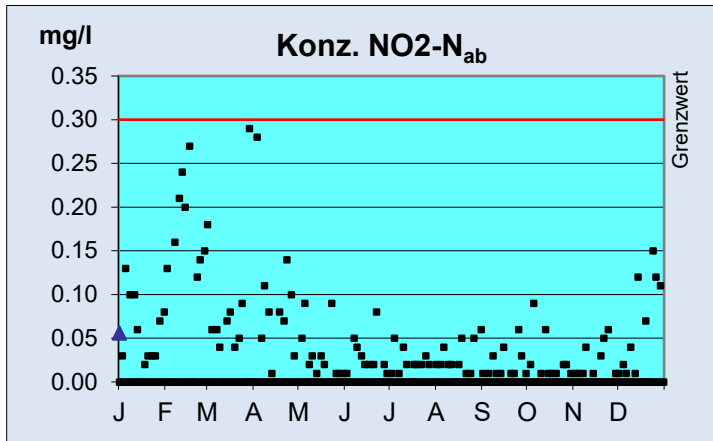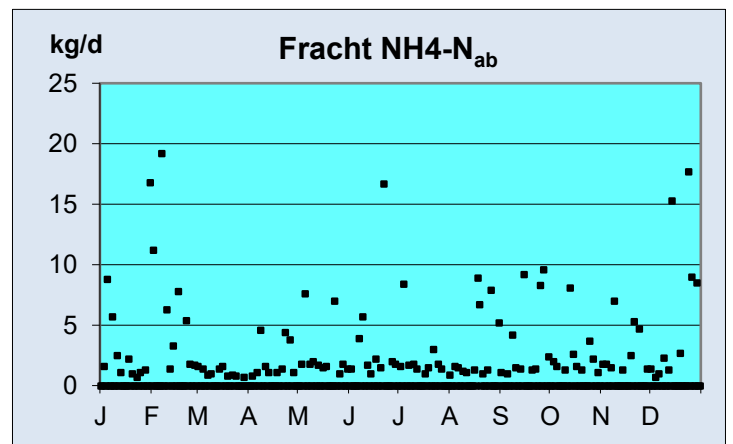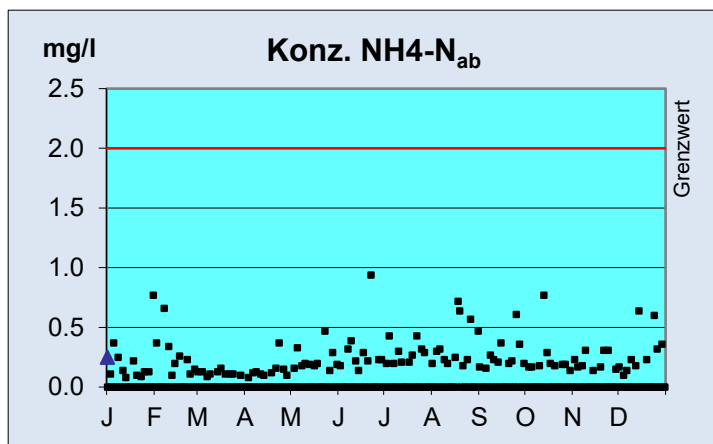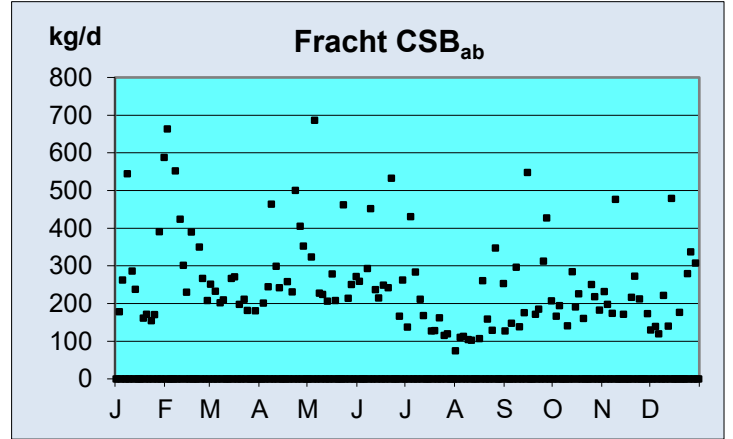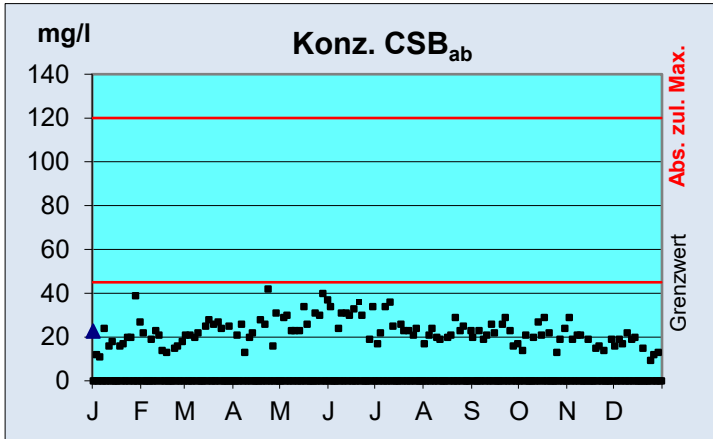

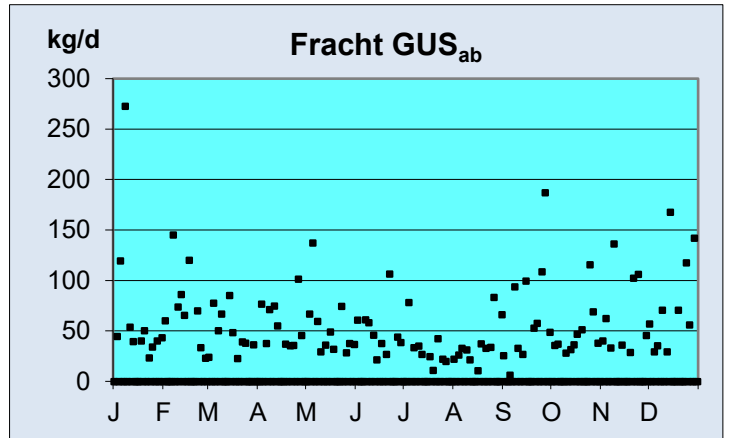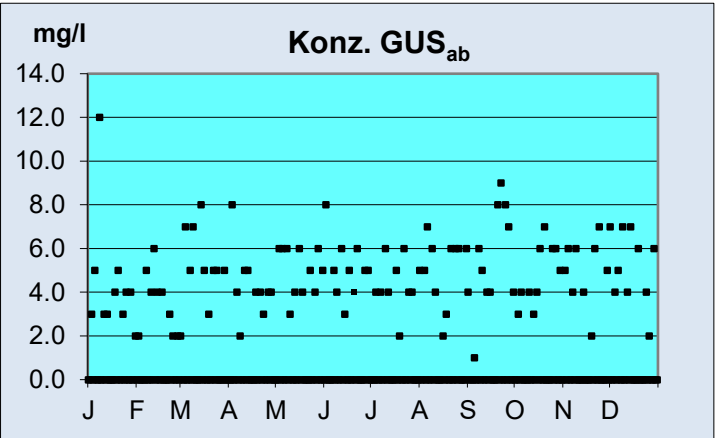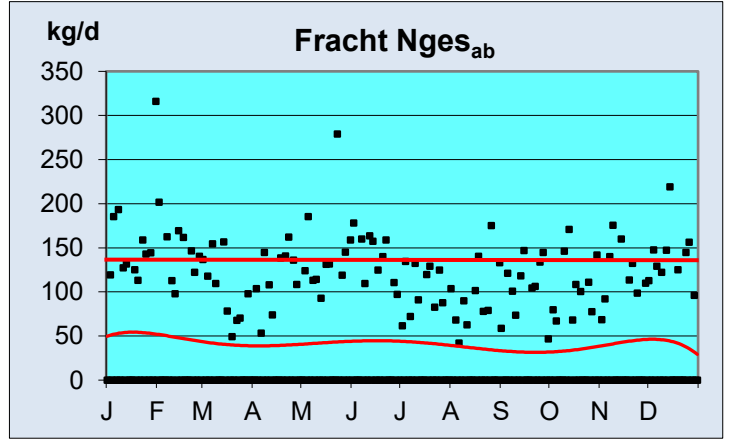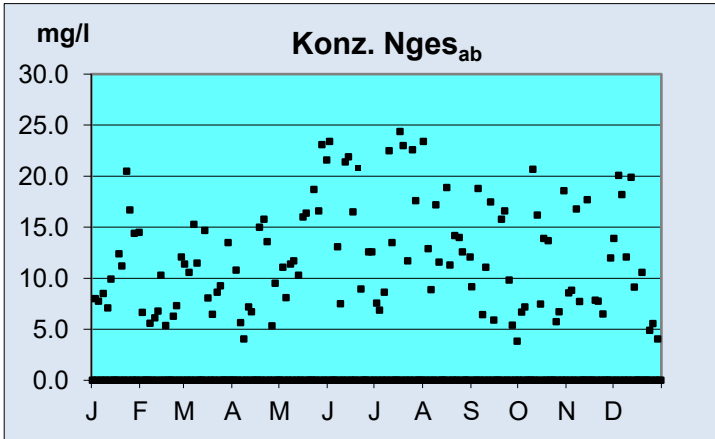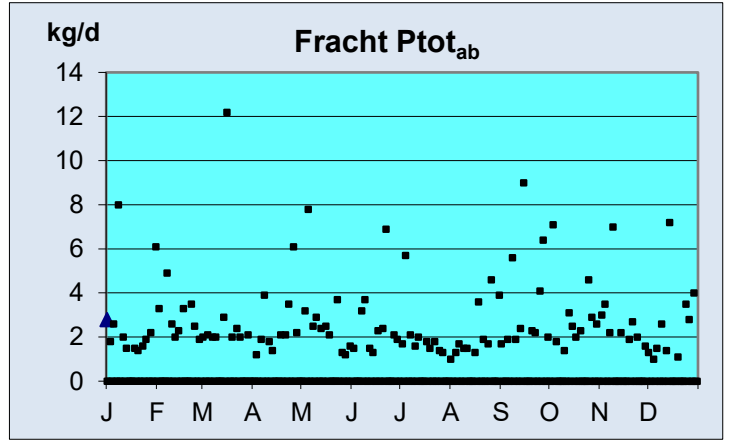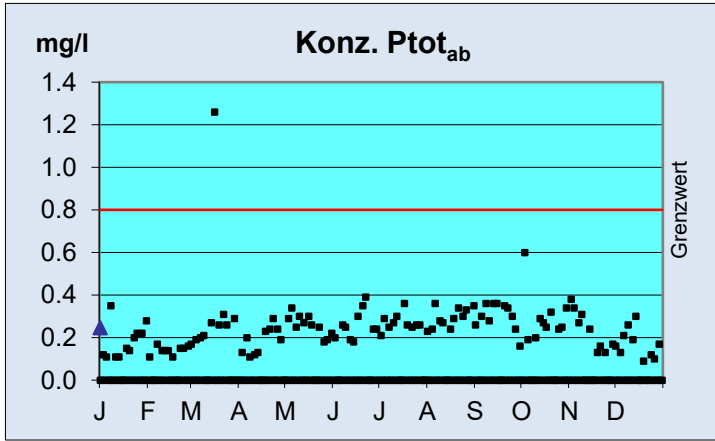

Abbauleistungen

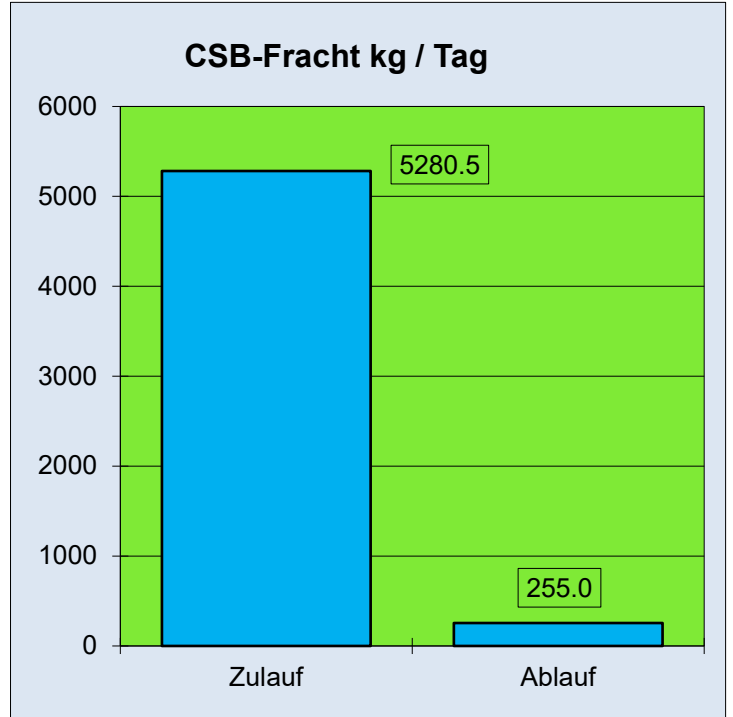
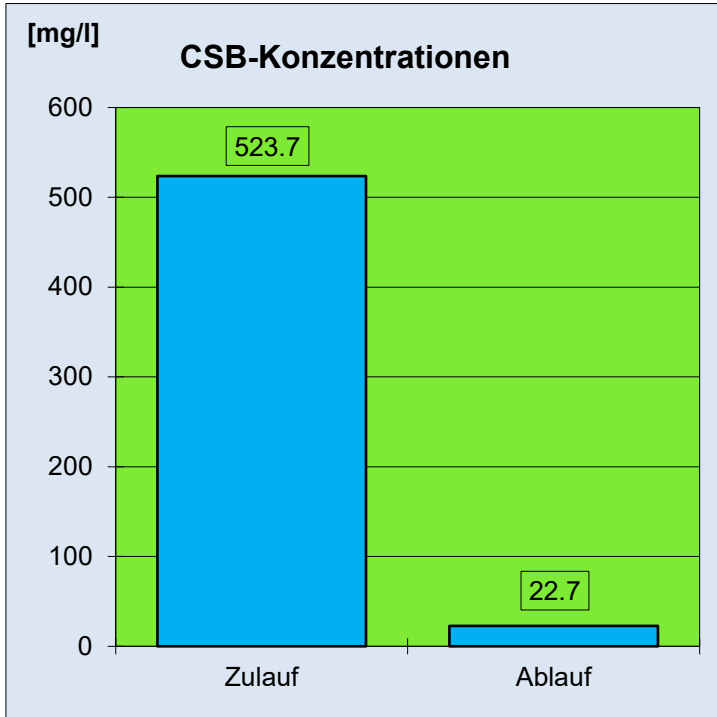


CSB Abbau	
500.9	mg / l
95.7%	
85%	

Richtwert

CSB Abbau	
5025.5	kg / Tag
95.2%	
85%	

Richtwert

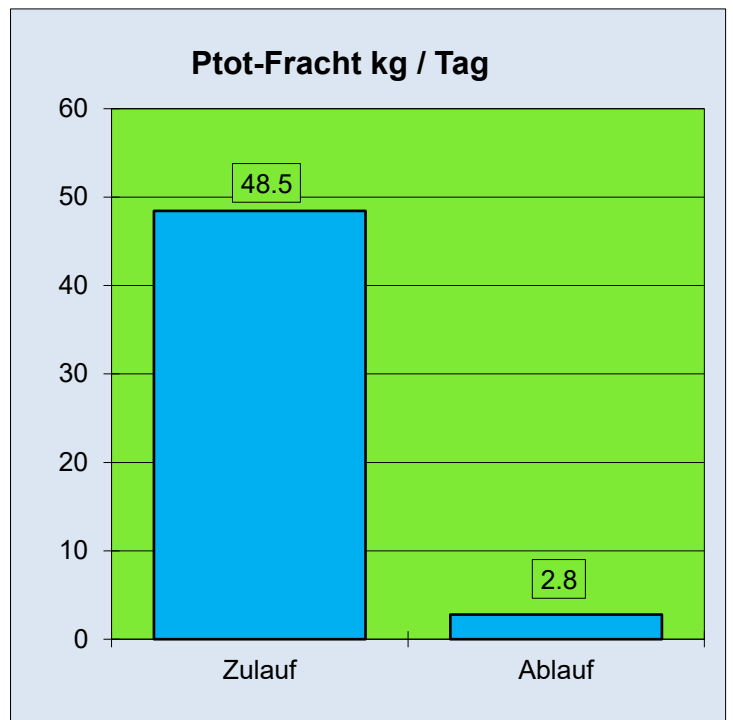
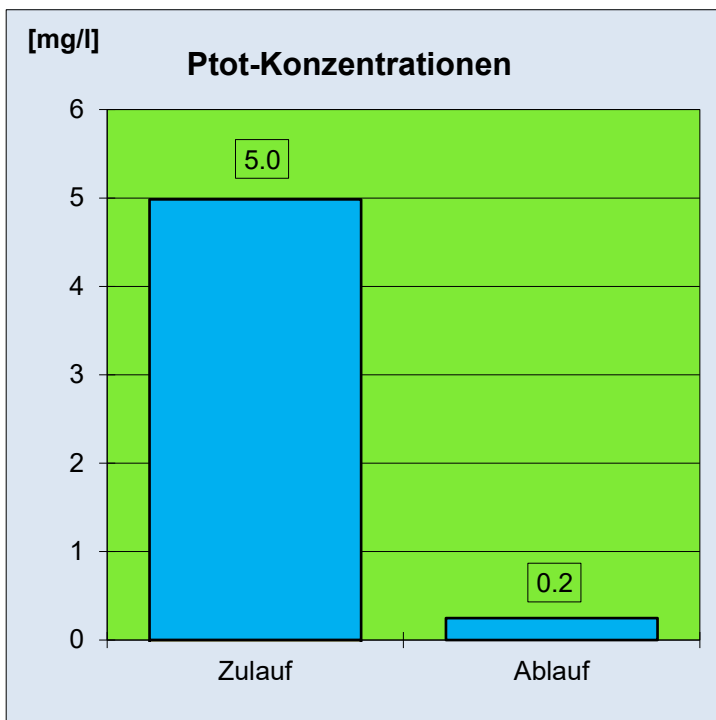


P-Elimination	
4.7	mg / l
95.1%	
80%	

Richtwert



P-Elimination	
45.7	kg / Tag
94.2%	
80%	

Richtwert

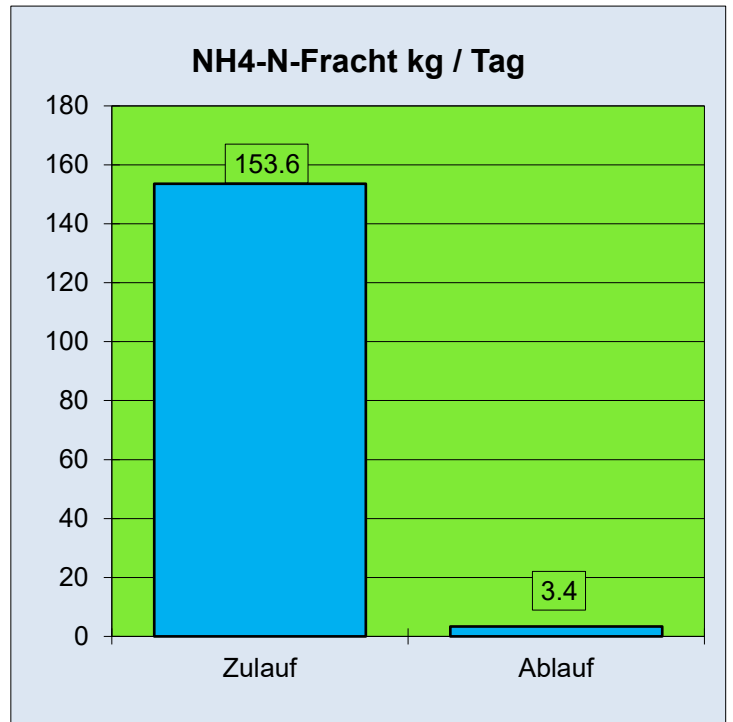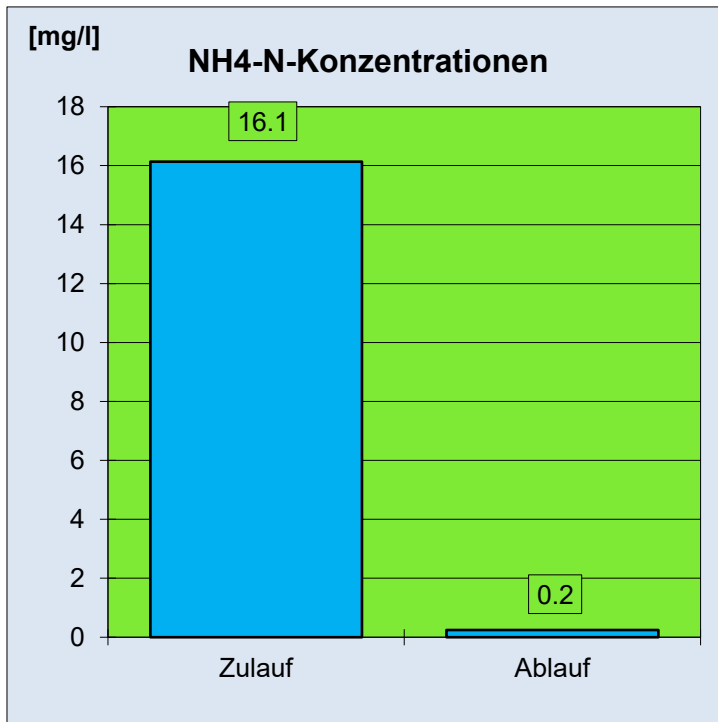


NH4-N-Elimination	
15.9	mg / l
98.5%	
80% Richtwert	

NH4-N-Elimination	
150.2	kg / Tag
97.8%	
80% Richtwert	

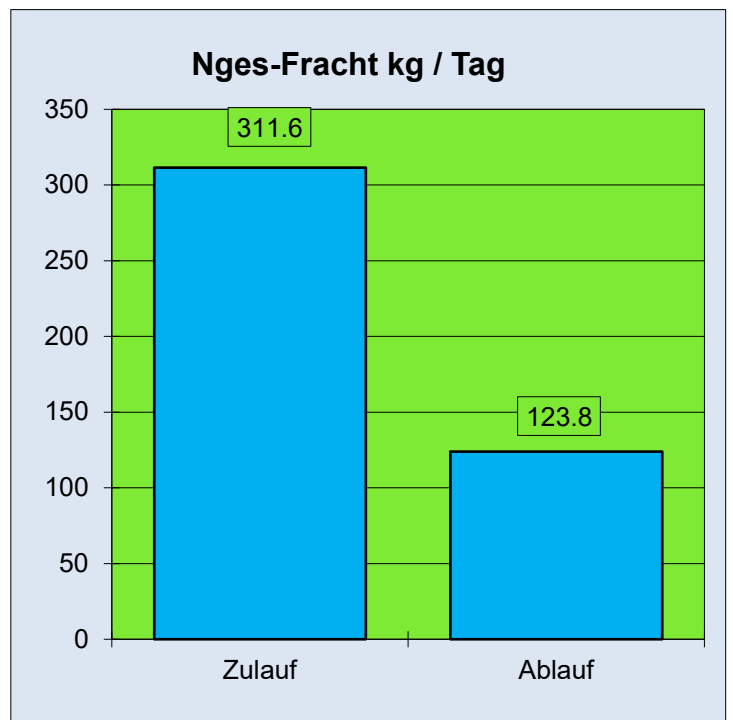
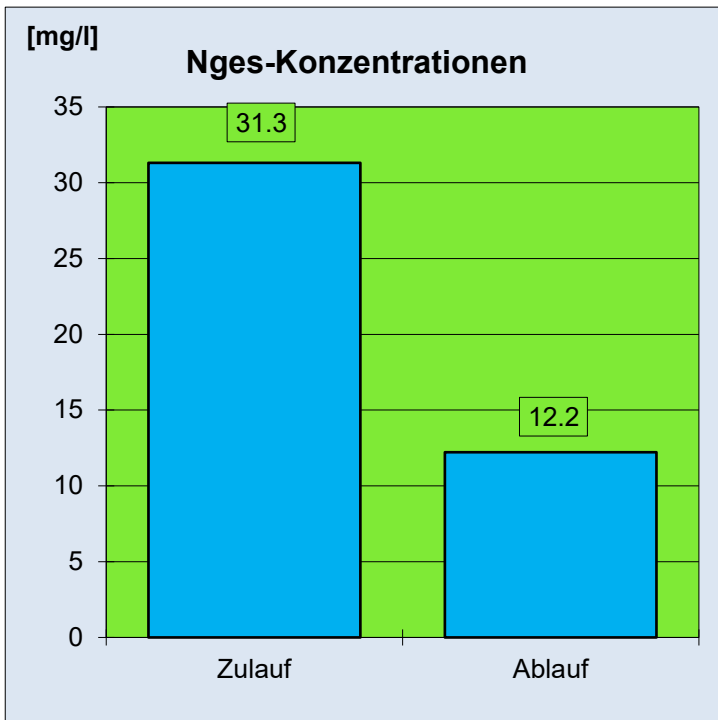


N-Elimination	
19.1	mg / l
61.0%	
Richtwert	



N-Elimination	
187.7	kg / Tag
60.3%	
Richtwert	

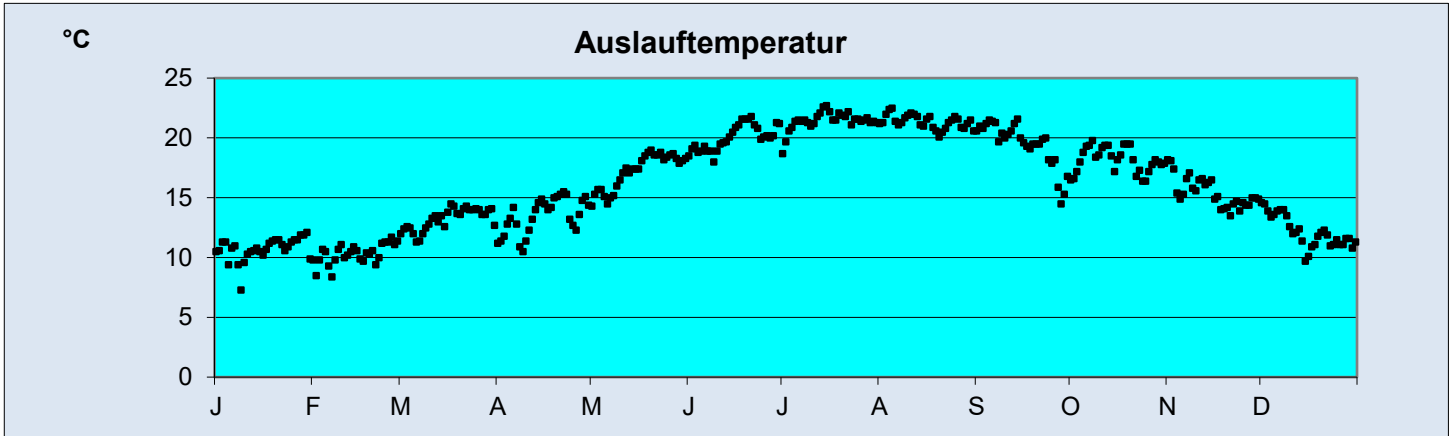

Schlammhaushalt

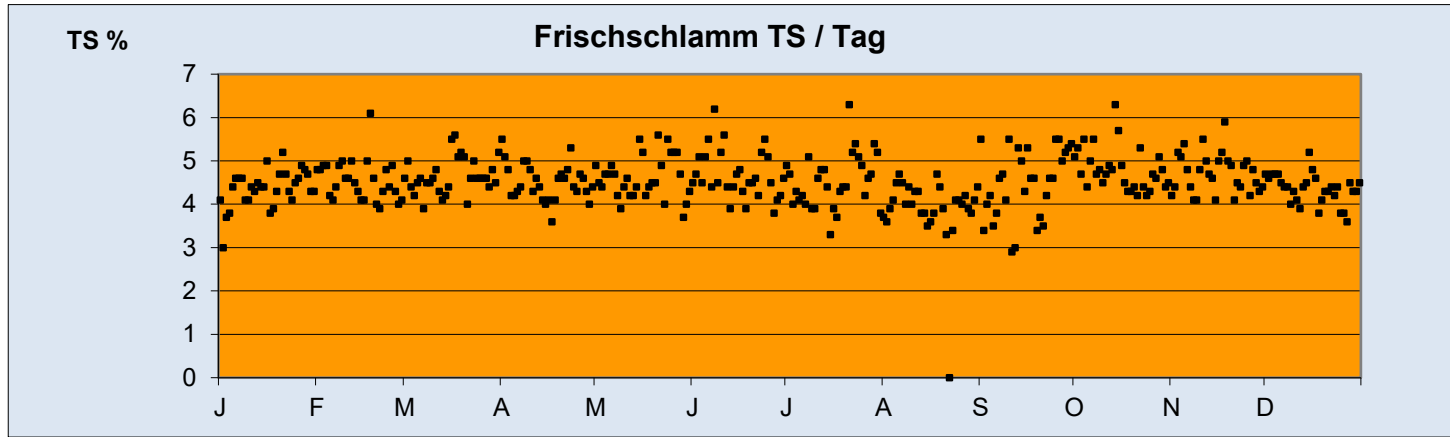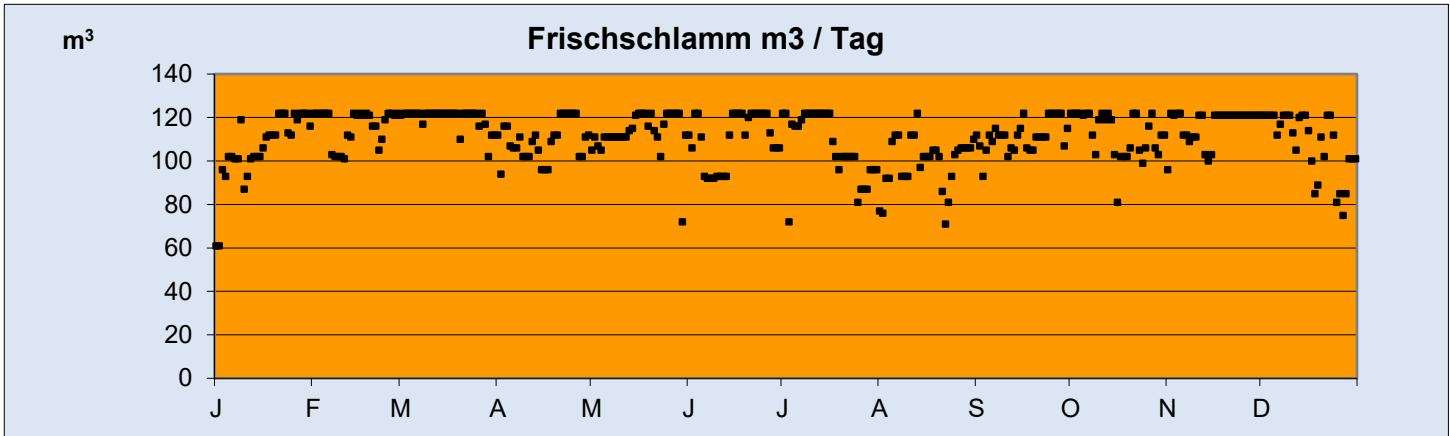

Gashaushalt

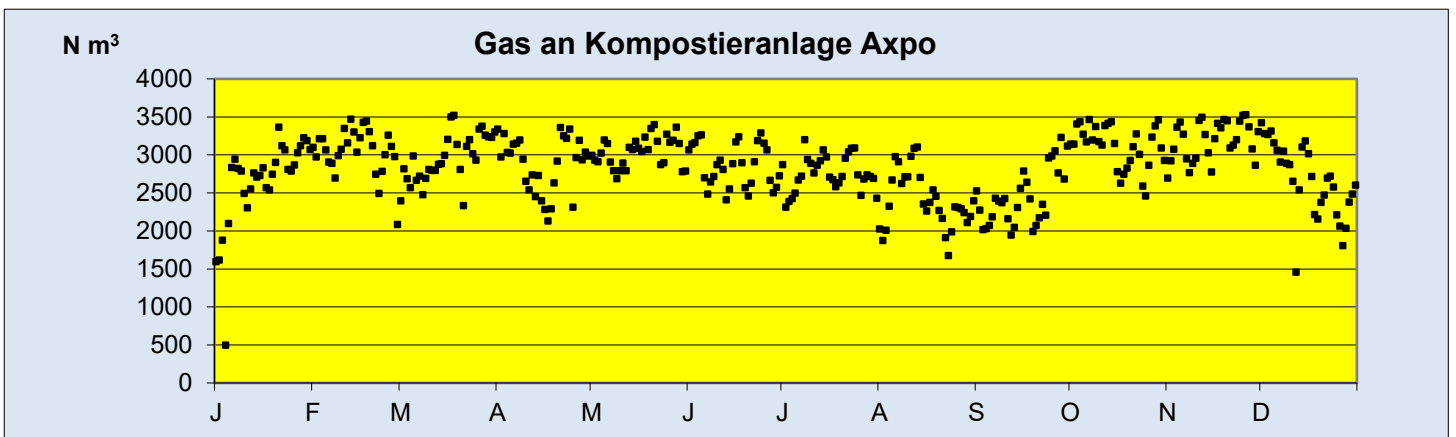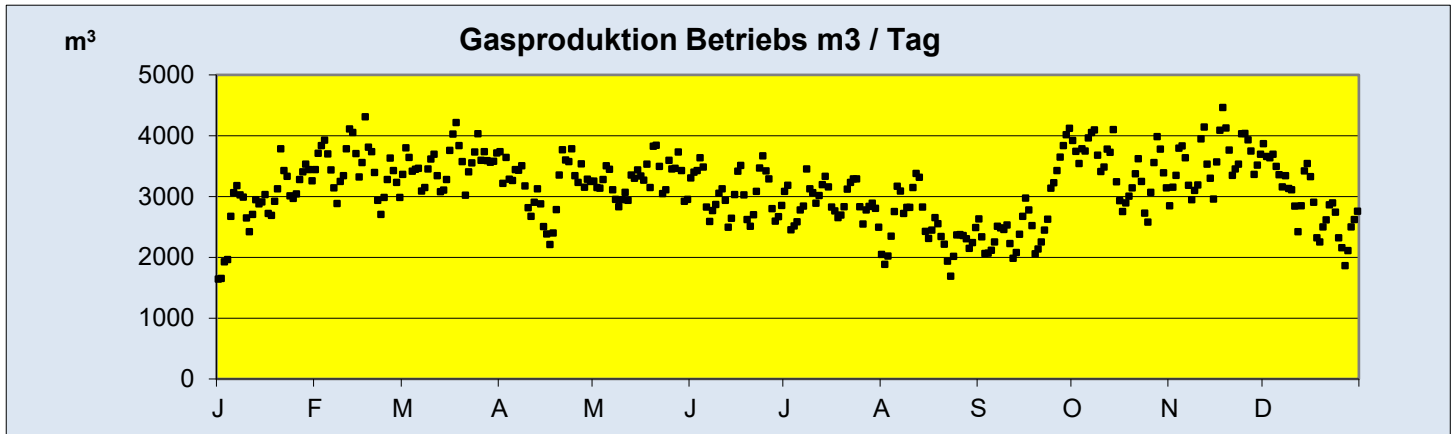

Stromverbrauch und Wärmebezug

